180008D-07-D-2/

1 1

PX 1

— VOCs 2019-10-12

VOC

A134005772

(A1)

1 180008D-07-D-2/ 1

2 180008D-07-D-2/1 Vo ɔ ⅜ ⅞ ɣ

	180008D-07-D-2/
	1 1
	1
PX	
— VOCs	2019-10-12
VOC	

kg

VOC	
1	1
	SCB13-1000/10
	1000KVA D,yn11
	10±2x2.5%/0.4KV Uk=6%
2	
	MNS ,
SS16-1	
1	
	MNS , 2

[ ] [ ] [ ]

	A1	A2	A3	A4	A5
			① 400A 馈线备用回路	①	①
			②		
干变 SCB13-1000/10	进线柜	电容补偿柜	800A 馈线备用回路		

干变	A1	A2	A3	A4	A5	

汪铮俊　刘 青　范宝燕

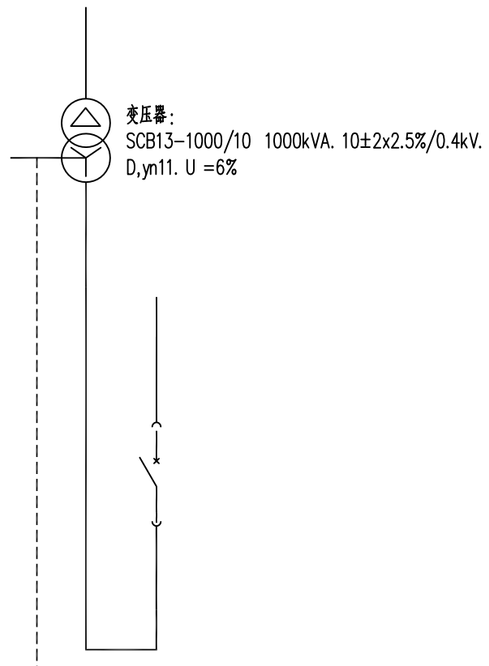

一次接线图

设备容量(kW)

变#

SS16-1 A1		SS16-1 A2	
①	②	①	②
61-G-602引风机 1.1kW	61-G-301引风机	61-G-701引风机	61-G-702引风机

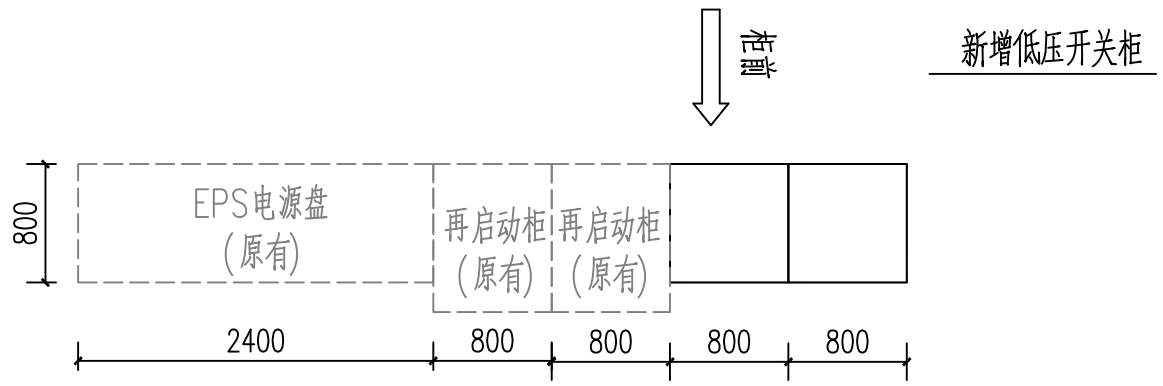

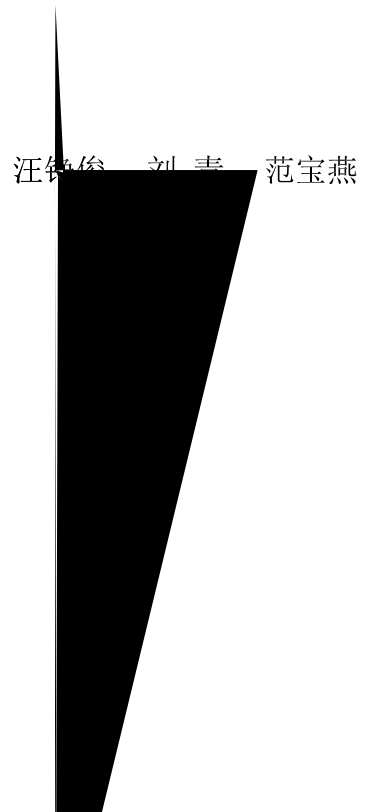

一次接线图
接地母排 TMY-25x4
低压开关柜编号
外形尺寸(WxDxH)(mm)
回路编号
占用小室有效高度模数
设备名称
设备容量(kW)
计算电流(A)
低压断路器/负荷开关
微机保护监扌
控制方式